

REPORT

Serie 13



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

Relè ad impulsi elettronico con comando di set e reset centralizzati

Tipo 13.61.0.024.0000


Relè ad impulsi elettronico con comando di reset

Tipo 13.61.8.230.0000

Quando l'esigenza è lo spegnimento centralizzato dell'impianto con un unico pulsante collocato tipicamente all'ingresso della casa, il nuovo 13.61 è la soluzione più semplice da installare e collegare.



Tipo 13.61.0.024.0000

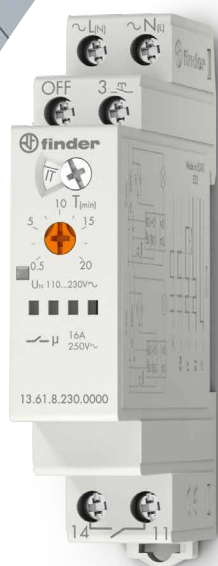

Tipo 13.61.8.230.0000

Omologazioni (a seconda dei tipi)






Caratteristiche

- Multifunzione: - Relè ad impulsi
- Relè ad impulsi temporizzato (20 secondi a 30 minuti)
- Relè con funzionamento monostabile
- Modalità Luce fissa
- Tipo 13.61.0.024.0000 - Funzione di Accensione e Spegnimento (Set/Reset) centralizzato
Tipo 13.61.8.230.0000 - Funzione di Spegnimento centralizzato (Reset)
- Larghezza un modulo 17.5 mm, montaggio su barra 35 mm (EN 60715)
- 1 contatto 16 A 250 V AC
- Alimentazione 12...24 V AC/DC oppure 110...230 V AC (50/60Hz)

Funzionamento Il 13.61 può essere impostato tramite il selettore con una delle 4 funzioni disponibili: relè ad impulsi, relè ad impulsi temporizzato, relè con funzionamento monostabile e luce fissa. Con entrambe le funzioni "relè ad impulsi", il 13.61 acquista la proprietà di relè con spegnimento (reset) centralizzato, disattivando con un solo comando tutti i carichi accesi oppure di accensione centralizzata, attivando tutti i carichi con un solo comando. Tipicamente i comandi di accensione o di spegnimento centralizzato sono installati accanto alla porta principale della casa, oppure nella camera da letto. Per spegnere tutti i carichi sarà sufficiente premere i pulsanti per 3 secondi; questo tempo è necessario per evitare interventi indesiderati azionando per errore i pulsanti.

Tipo 13.61.0.024.0000

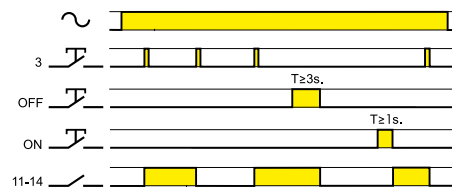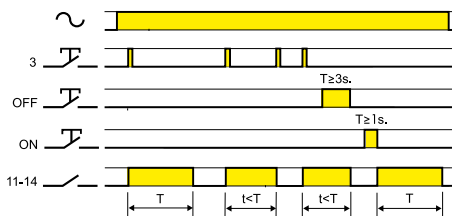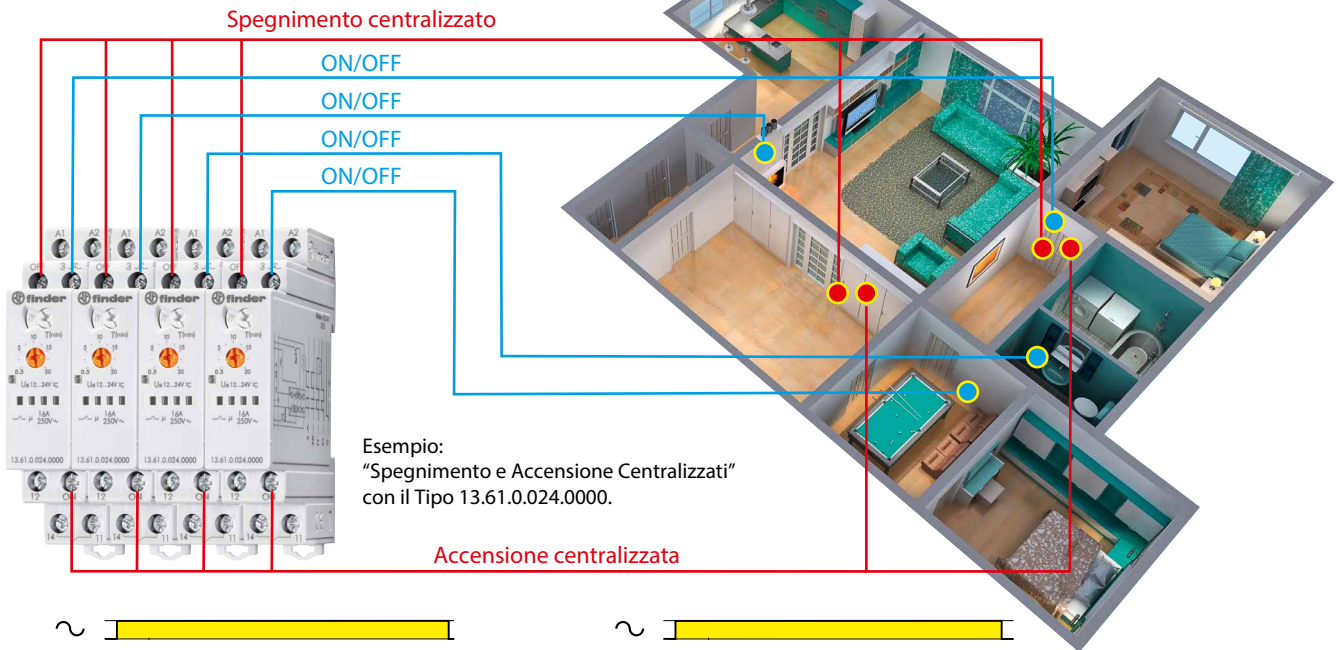


(IT) Relè ad impulsi temporizzato

Al primo impulso di comando il contatto di uscita chiude e inizia la temporizzazione con il tempo impostato T ; terminata la temporizzazione, il contatto si apre. E' possibile azzerare la temporizzazione (aprendo quindi il contatto) agendo nuovamente sul comando.

(RI) Relè ad impulsi (passo - passo)

Ad ogni impulso il relè cambia la posizione da chiuso ad aperto e viceversa.

Tipo 13.61.8.230.0000

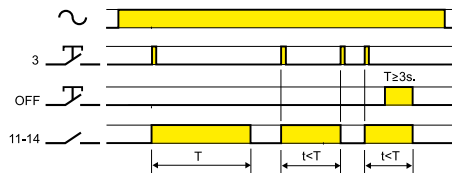

(IT) Relè ad impulsi temporizzato

Al primo impulso di comando il contatto di uscita chiude e inizia la temporizzazione con il tempo impostato T ; terminata la temporizzazione, il contatto si apre. E' possibile azzerare la temporizzazione (aprendo quindi il contatto) agendo nuovamente sul comando.



(RI) Relè ad impulsi (passo - passo)

Ad ogni impulso il relè cambia la posizione da chiuso ad aperto e viceversa.

